

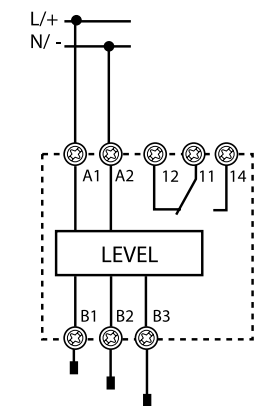






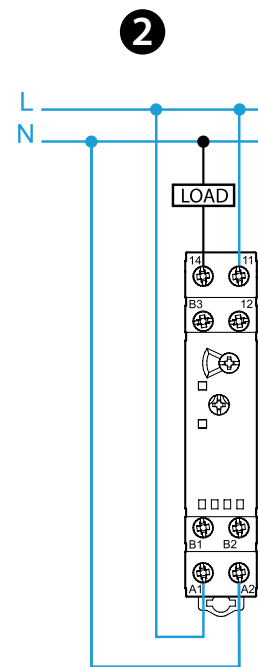


72.51

72.51.0.240.0000	
	110...240 V AC (50/60 Hz)/DC $U_{\min}-U_{\max} (0.8 - 1.1)U_N$
	P 2 VA / 1 W
	1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC
	AC1 1500 VA
	AC15 (230 V AC) 250 VA
	 (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220) V (3/0.35/0.2) A
	(-20...+60)°C
IP20	

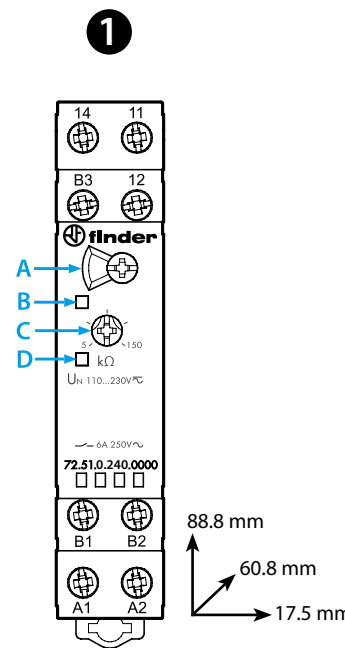

LED	U_N		
	-	11 - 14	11 - 12
	✓	11 - 14	11 - 12
	✓		11 - 12
	✓	11 - 12	11 - 14

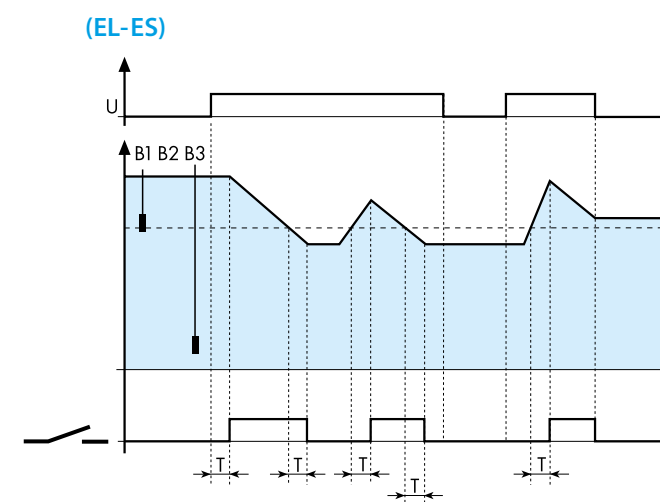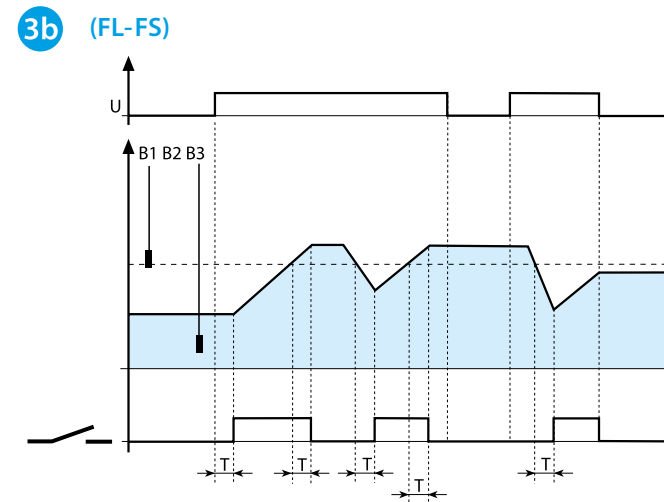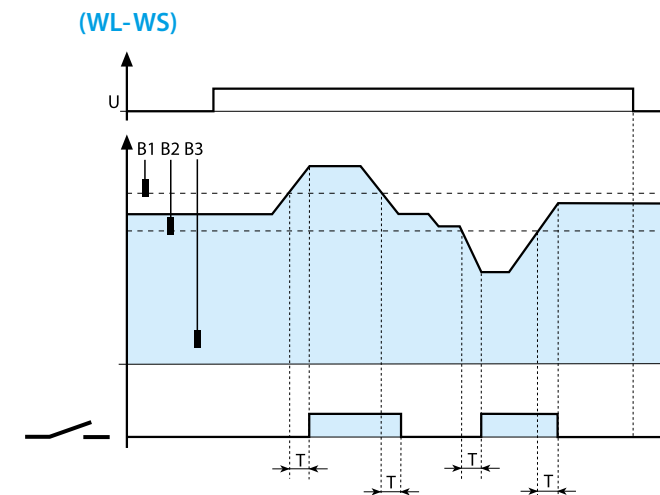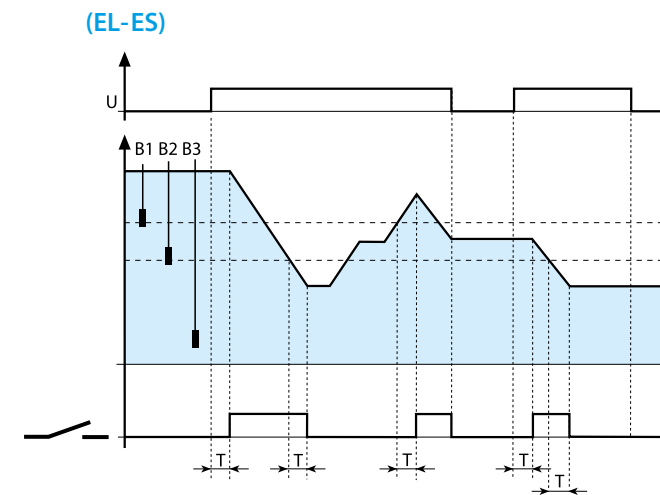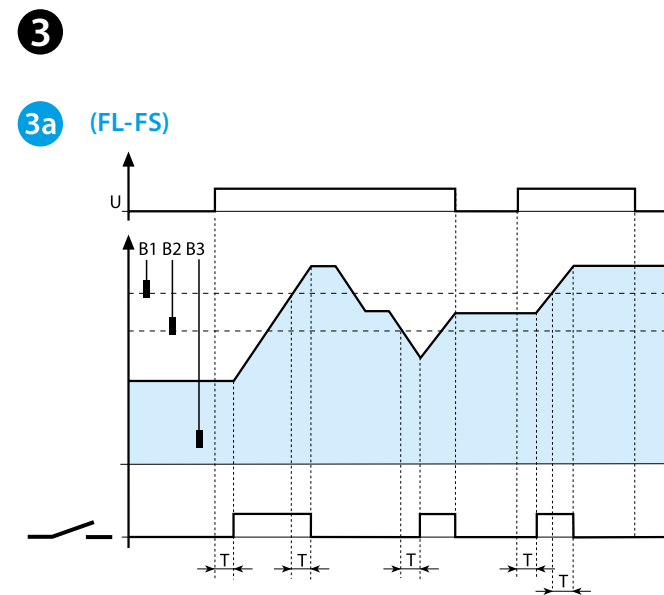

NEDERLANDS

72.51 NIVEAUBEWAKINGSRELAIS

1 FRONTAANZICHT

- A** Functiekeuzeschakelaar
 - FL** Vullen – 7 s schakelvertraging
 - FS** Vullen – 0.5 s schakelvertraging
 - ES** Leegpompen – 0.5 s schakelvertraging
 - EL** Leegpompen – 7 s schakelvertraging
 - WL** Window – 7 s schakelvertraging
 - WS** Window – 0.5 s schakelvertraging

- B** LED (voeding AAN)
C Gevoeligheidsinstelling, naar gelang het type vloeistof
D LED (indicatie van de uitgangstatus) *

OPMERKING

Bij het veranderen van functie het relais spanningsvrij maken en opnieuw inschakelen

2 AANSLUITSCHEMA

3 FUNCTIES

- 3a Werking met 3 elektroden (voorbeeld)
3b Werking met 2 elektroden (voorbeeld)

GELEIDENDE VLOEISTOFFEN: drinkwater, regenwater, zeewater, vloeistoffen met een laag percentage alcohol, wijn, bier, melk, koffie, afvalwater, mest, slootwater.

NIET GELEIDENDE VLOEISTOFFEN: gedemineraliseerd water, benzine, olie, stookolie, vloeistoffen met een hoog percentage alcohol, vloeibaar gas, paraffine, ethylalcohol, verf.

TOEBEHOREN (optioneel)

Elektrode voor geleidende vloeistoffen

(072.01.06 - 072.01.15 - 072.02.06)

- Bodensensor (072.11)

- Elektrode (072.41)

- Elektrodenhouder (072.51)

- Elektrodenhouder voor 3 elektroden (072.53)

- Elektrode en verlengkoppeling (072.500 - 072.501)

OPMERKING

Max. kabellengte tussen sensor en bewakingsrelais 200 m
(leidingcapaciteit 100 nF/km)

